


GM 225 M 4

GAMAK

شركة الأندلس التجارية
Al Andalos Trading Co

3-Faz 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü : S1
Koruma Derecesi : IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı : F (155 °C)
Sıcaklık Artışı : Class B (80K)
Bağlantı Biçimi : B3

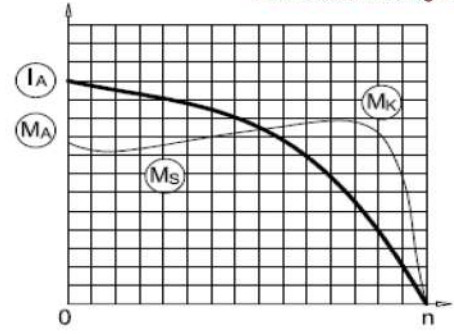

ELEKTRİKSEL TASARIM

Doğrudan Kalkış

Çıkış Gücü (kW) : 45
Anma Hızı (rpm) : 1475
Anma Akımı (A) : 80
Anma Momenti – Mn (Nm) : 291
Cos φ : 0,86
Verim % : 94,2

Kalkış Akımı – Ia (A) : 592
Ia / In : 7,4
Kalkış Momenti – Ma (Nm) : 873
Ma / Mn : 3,0

Y / Δ Starting

Eylemsizlik Momenti J(kgm)² : 0,44

Kalkış Akımı – Ia (A) : 200
Ia / In : 2,5
Kalkış Momenti – Ma (Nm) : 291
Ma / Mn : 1,0
Devrilme Momenti – Mk (Nm) : 902
Mk / Mn : 3,1

MEKANİK TASARIM

Gövde : Dökme Demir
Kapaklar : Dökme Demir
Soğutma Fanı : Plastik
Klemens Kutusu : Plastik
Rakorlar : Pg 36
Rakor Adedi : 2

Yatak Bilgileri

Standart Tasarım

Ön Rulman

6313 ZZ C3

Arka Rulman

6213 ZZ C3

Güçlendirilmiş Tasarım

NU 313 E

6313 C3

Gürültü Seviyesi (dB-A)


: 64

Boya

: RAL 7031- Gri

Yaklaşık Ağırlık (kg)

: 360

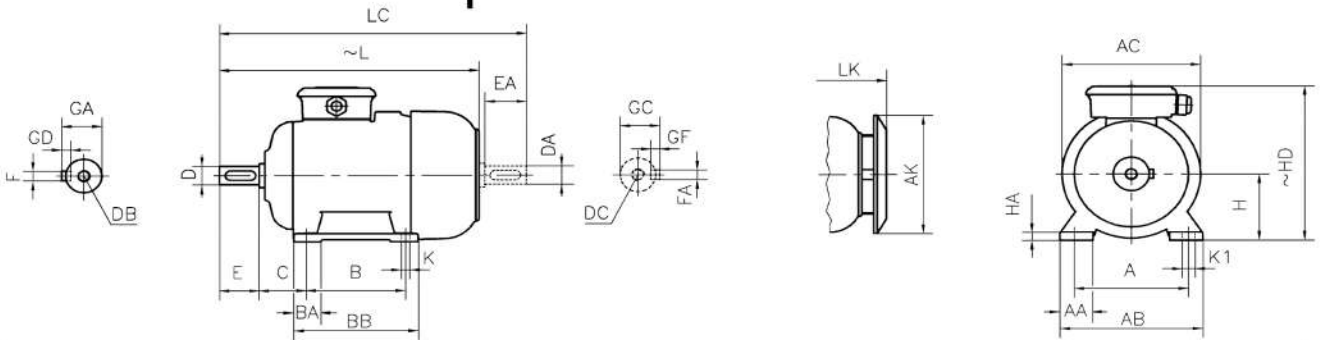

BOYUTLAR

Ayaklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B'	BA	BA'	BB	L	LC	LK	C	E	DB	ØD	GA	FxGD
	~														~		~		EA	DC	ØDA	GC	FAXGF
225	510	30	356	82	438	434	370	19	-	311	-	76	-	371	820	968	876	149	140	M20	60	64	18X11

* Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir.

contact:

Mob:00201022621584/00201092425789

Email:info@andalos-trading.com

website:www.andalos-trading.com

Egypt-Giza-of October City

Lelat Alqader-Almaged Center